

创建科学的水工业综合自动化系统

陈运珍

(北京市市政工程设计研究总院,北京 100045)

摘要:城市水工业是一个传统的基础企业,自动化控制系统发展太慢,跟不上我国其他行业。21世纪是数字化、信息化和网络化时代。随着IT技术、网络技术、高端的计算机技术、虚拟技术、嵌入式技术以及监控组态软件和先进控制技术的迅猛发展,只有创建最现代化最科学的综合自动化系统,才能建造经济持续发展的新型水企业。

关键词: PAC;实时工业以太网;协同过程自动化系统;监控组态软件;自动化系统集成

中图分类号: TP393.11 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-8829(2008)08-0001-05

Creating the Totally Integrated Automation System in Water Industry

CHEN Yun-zhen

(Beijing Municipal Engineering Design & Research Institute, Beijing 100045, China)

Abstract: Municipal water industry is a traditional business, its development of automation and control technology is slow and can't keep the pace of the other field. The 21st century is digital, information and networking era, with the rapid development of computer technology, network technology, virtual technology, embedded technology and various advanced control and monitoring technologies, the construction of the modern and comprehensive automation system can contribute the continuous economic and environmental success of the water enterprise.

Key words: PAC (programmable automation controller); RTE (real-time Ethernet); CPAS (collaborative process automation system); configuration software; automatic system integration

1 中国水工业自动化现状评估

1.1 中国水工业现场仪器仪表测控系统

水工业的仪器仪表测控系统包括敏感元件、记录显示、传感器、变送器、执行器等若干单元。大体经历了5个发展阶段:从指针式发展到分立式,第3代是集成电路芯片为基础的数字仪器,第4代是以微处理器为核心的所谓“智能式”仪表,是以硬件或固化软件的形式存在,缺乏灵活性。随着微处理技术、虚拟技术、嵌入式技术、信息处理技术、数字化技术、网络技术、微细精加工技术、各种高精尖的电子元器件不断涌现,第5代功能强大的仪器仪表测试设备正在茁壮成长。

每个供水、排水、污水处理、中水处理、源水输送等流程企业,有各种电量、电压、电流、电度等参数要在线监测;大量的水泵机组、变频器、软启动器、各种阀门,水质各种参数如流量、水温、余氯、水流速度、水流方向、浊度,以及各个构筑物的水位也要在线监测;水量预测、加药系统的闭环监控,以及加氨、加氯、加矾、臭氧消毒等现场设备的监控。拿一个污水处理厂来说,在线监测的水质参数也很多,有进出水的浊度、溶解氧、温度、电导率、生化需氧量、化学需氧量、总有机碳、酸硷度、总氮、总磷、悬浮固体、氰化物,以及砷、汞、镉、铬、铅等几十种,还有大量的电、气、机、阀门、鼓风机曝、污水装置等现场设备要参与监控。

收稿日期:2008-05-15

作者简介:陈运珍(1941—),男,广东梅州市人,高级工程师,主要研究方向为水工业电气化与自动化的最新技术应用研究、评估、论证、设计。

现在绝大多数的给水排水的工程都是十几年前兴建的,所有现场的光、机、电、气、仪器仪表、传感器、变送器、执行器、驱动器都面临更新换代的问题。

1.2 中国水工业监控系统现状分析

传统的水工业工艺流程是以土木型构筑物为主的,设备的程度极低。上世纪70年代水工业只有极为简单的有线三遥控制。到了80年代初,有些水厂采用电极式或者浮子式来控制水泵电机的开停。水质参数、水量调节、鼓风机曝气大都采用人工手段。

从80年代到90年代,随着微型计算机的出现,水厂单元的环节控制有了很大的发展。笔者主持设计的北京市第九水厂采用了日本横河的 μ XL控制系统,也采用了混凝投药的单元环节控制,以计算机为核心的自动控制取得了重要进展,对一些重要参数可以在线采集;与此同时全国各大城市的水工业,引进了世界上比较先进的自动化控制技术,如水量预测、自动加药、鼓风机曝气、臭氧处理、DCS、FCS等控制技术取得了很大的成功。

上世纪90年代初主持设计了北京市、深圳市自来水公司的城市供水调度和源水输送调度的广域网络监控系统,部分数据可以在线实时监测,但是,许多水质参数还不能在线监测,如硝基苯、藻毒类等各种细菌和病菌的参数无法在线监测。许多水厂引进的浊度仪、COD仪、BOD仪等仪器仪表不能在苛刻的现场环境下运转,使用条件要求很高,有的不符合实际的需要或者不符合中国的国情,引进的许多先进的控制系统解决不了实际问题,达不到设计的预期效果,只能束之高阁,造成巨大的浪费,教训是极其深刻的。

2 现代水工业综合自动化的基本概念与功能要素

在新形势下,首先,要搞清楚水流程工业现代化的基本概念与功能要素。

(1) 现代化水工业的基本概念。

各大城市及各工矿企业要做的给水排水或污水处理项目,不管实际情况有千差万别的地方,生产模式要柔性化,才能适应1年4季供水需求;供需能力国际化,不断地节省成本,不断创新最佳经济绩效,水量研发标准化,适应水量制造周期日益缩短的趋势;竞争优势联盟化,最大限度满足各种客户的用水需求。

(2) 立于不败之地的水企业必须具有 3个功能要素。

①要有极强的应变能力:自动化集成要支持水工艺流程中核心技术的形成能力;系统要支持对风险的应对能力。

②要有极快的应变速度:一个水企业,最上层的 ERP系统和最底层的 PCS的过程监控系统要同步建设,对市场变化要做到实时同步的快速响应;要加强信息网络建设,使中间环节的 MES的产品制造执行层具有快速实时同步响应能力;对水质或一些突然事件发生巨大变化时,系统对异常情况的对策要有同步应变的快速性。

③要有极好的求知力度:经济全球化后,市场竞争是非常激烈的;水厂主管领导,如果对市场变化毫不知情,对供应链知识一无所知,那么企业就没有生存的能力;现代化的自动控制系统,要增强数据与信息资源的应用能力;系统要增强数据资源的提炼能力和模型转化能力。

3 创建科学的实用的水工业综合自动化系统

笔者在多年来的工作中体会到,一个实用的科学的水工业综合自动化系统必须有一个全数字化的仪器仪表等现场测控系统;必须有一个功能强大的现场可编程自动化控制器;必须有一个功能强大的监控组态软件平台和有本企业特色的先进控制技术;必须有一个功能强大的实时数据库;必须有一个好的厂级监控网络。这些,都是所有水工业自动化集成必须同步解决的核心技术问题。

3.1 现场设备要尽快微型化、虚拟化、智能化、多功能化和网络化

钱学森院士说过:“新技术革命的关键技术就是信息技术,信息技术由测量技术、计算机技术、通信技术 3部分组成,测量技术则是关键和基础”。水工业车间的现场层设备是自动化系统的最底层,有大量的现场设备。现场设备是综合自动化的基石,是源头。

3.1.1 现场设备要尽快微型化

实践证明:传统的各种水质传感器、变送器和执行机构的体积大、功能弱、单一性、硬件化,无法满足网络监控的要求。由于微机电系统(MEMS)、超大规模集成(VLSI)新器件、多芯片模块(MCM)、圆片规模集成(WSI)等大量涌现,采用更加精密的测控技术、微加工技术、微光源等技术,能使仪器仪表产品体积更加缩小,精度更加提高,产品更加丰富。

3.1.2 现场设备要尽快智能化

传统的水企业检测仪器只能探测一种物理量,一个小水厂,传感器和变送器就几十套,而智能的检测仪器可以提供整个应

用系统的检测方案,对信息进行处理、分析和调节,对信息误差进行补偿,进行逻辑思考和结论判断;对非线性的信号进行线性化处理;智能化仪器具有自诊断、自标准功能。智能化的传感器能够完成多参数混合检测,具有网络数字化通信接口,将所测到数据发送给远程监控中心等。

以美国德州仪器公司的“DSPC”为例,以 DSP芯片为核心,配合先进的混合信号电路、ASIC电路,形成整个应用系统的解决方案。到 2010年,DSP芯片的集成度将会提高 11倍,在单个芯片上将会集成 5亿只晶体管。

3.1.3 现场设备要尽快虚拟化

1985年美国 NI公司正式推出 LabVIEW 版本的虚拟仪器技术,由硬件的软件化,软件的模块化而产生的虚拟仪器。用户可以通过鼠标和图标进行操作,大大提高了工艺流程的创造性,为水工业用户更大规模地扩展、创新应用创造了条件。20多年来 LabVIEW 的技术在很多水的项目中选用,自动化水平提高了。技术更先进,功能更强大,应用范围更广的 LabVIEW 8.5版本也问世了。西门子、洛克韦尔等著名公司也相继推出了功能很强的虚拟仪器产品。

近年来,随着 Internet和嵌入式技术的迅猛发展,又产生了新一代的网络化虚拟仪器。虚拟技术是水质参数在线监测的高效解决方案。水质的监测是很困难的,从进水到出水的整个流程处理过程中,要有快速的众多水质参数的仪器功能。通过 I/O接口,完成众多复杂系统的功能,根据水量水质变化参数,可在线地及时修改编程,进行二次开发;构建成一个完整的多通道综合自动化的虚拟仪器仪表的系统,可减少许多要引进的昂贵的水质分析仪器。前 5年,某污水处理厂采用美国 LabVIEW 5.1 的图形化编程软件,同时对氟离子、氯离子、氢离子、溶解氧进出水浊度等众多参数进行监测,效果良好。

3.1.4 现场设备要尽快网络化

网络化的测量环境将网上每台的计算机和各个现场的仪器仪表有机地联系在一起。各种性质的海量的信息数据都传送到系统网络的实时数据库(SQL)服务器,进行分析、处理、运算。通过现场实时工业以太网和因特网,网上任意地点的计算机都可以从数据库中读取网上的任何一组仪器仪表的测量数据值,就可以进行远程测量和控制,总监控中心能对远端并群或阀门,实现真正意义上的分布式的“E网到底”的网络控制。如某市水务集团公司,对众多调速水泵机组调速,在网上要快速检测大量的数据并快速计算分析处理,现场机组接到指令变速运行,达到优化运行。

3.1.5 现场设备要尽快多功能化

现代的现场数字化仪器仪表在一个传感器中可以安装多个敏感元件,完全模块化安装,具有检测、变换、补偿、运算、处理、分析和控制功能。一个仪表可以处理多个信息的采集和控制,是真正意义上的多传感信息融合,方便了用户,大大节约了成本。由于完全模块化,数字完全开放的仪器仪表,人们很难区分是仪器还是仪表,或是测试系统设备。像水厂中低压系统各种电量的网上在线监测,原先要几十套由传感器变送器组成,现在只要几套就行了。现场设备可以统一组态,水务总公司集控室的操作员能够一目了然地了解现场设备的工作情况,就可以对系统进行参数的调整,达到优化控制,对系统进行故障诊断,可以实现真正意义上的远程广域网络监控。

3.2 创建全集成的水工业综合自动化架构

一个大中城市的水务集团旗下,上水、污水、供水的泵站多达几百座,厂站多达几十座,上下水管网更是星罗棋布在全市的所有角落,各种电、气、仪、驱动器、阀门更是上千万件。上下左右的综合集成是非常困难的,又是必须尽快解决的问题。

当今水工业综合自动化的体系结构应涵盖着从底层的流程企业自动化到公司级的管理自动化:从自动化控制和生态管理到企业全方位管理的信息数据要全集成,再不是过去 PLC、DCS 和 FCS 现场总线的自动化孤岛;将所有底层现场的电气控制、过程控制、运动控制和数以万计的仪器仪表测试系统都要高度、有机地融合在综合自动化网络上;而公司顶级部门面对客户市场的 ERP 系统,它涵盖从生产到采购、从库存到销售、从流程自动化到市场供应链,以及财务人事等广泛的业务领域,其功能和信息数据都要快速高效地融合集成,这中间 MES 系统起着承上启下的桥梁作用。

开放,就意味着在网络上能互连、互通、共享和互操作。综合自动化集成架构就是将工程中工艺、机械、电气、仪器仪表测控系统等现场设备、监控组态软件、通信网络、计划管理、生产制造执行、商务供应链、财务人事、领导决策等内联网进行同步设计,做到有机的整合集成,谋求实现最佳经济效益。什么是水工业真实可用的综合自动化集成架构?著名的美国咨询集团 ARC 的描述比较准确:“从全局的观念对整个工厂的流程所牵涉的各个环节,通过单一而又统一的平台来进行工程设计、组态、可视化、控制、生产管理和调度、资产设备管理;具有良好的可扩展能力、可满足小规模单元控制、中规模的区域控制和大规模的全厂控制的各种要求;它具有在公共的工程环境、统一的通信框架,建立在工业标准的基础上等几个关键特征。这就是 ARC 提出的协同过程自动化系统 (CPAS, collaborative process automation system)。其示意图见图 1。

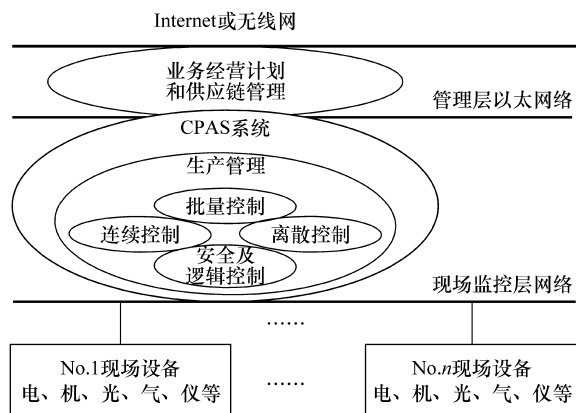


图 1 CPAS 系统示意图

CPAS 系统是水流程企业实现 ERP、MES 和 PCS 3 层结构的一种理想的优化解决方案。用一个统一的软硬件平台提供全厂的控制功能;用一个统一的工程设计和监控组态软件,解决所有车间的电控、仪控、各种阀门执行机构和启动装置、HMI、SCADA 的设计和组态,以及开车调试、运行管理、安全保障、在线的系统诊断等工程的一切需要。一个水流程企业自动化灵不灵,关键是信息传递灵不灵。正是在实时信息数据快速交换的关键问题上,CPAS 在 3 层结构中提出的解决信息同步交换的问题,解决了经营管理、生产管理、生产制造之间的闭环控制,使电子商务

和市场供应链与工厂流程监控协同工作。追求最佳的绩效,这就是 CPAS 的理念。

实时数据库是 MES 的核心,是水企业实现自动化的心脏。水工艺流程中大量的实时数据要进行统一的存储、分析、运算、处理和管理,为客户提供开放的二次开发平台接口,来提升企业功能,不断地与时俱进地提高生产效率,也能发布到其他关系数据库,提供 MES、ERP 系统所用,帮助企业决策管理。

监控组态软件和先进控制软件是水企业综合自动化的重要支柱,就像人的大脑一样。监控组态软件的发展极为神速。一个高效的水企业综合自动化系统监控组态要智能化,功能要网络化及实时化和 WED 模块化,接口要标准化,同时要兼容多种操作系统,要求将监控组态软件嵌入到信息化平台上,实现信息化的集成,实现数据分析与管理决策的统一。监控组态软件将进一步向开放化、标准化、信息化、系统化和上下两端发展,成为工厂信息化的核心技术。功能强大的监控组态软件产品很多,如美国 Intellution 公司的 FIX DYNAMICS 软件,Wonderware 公司的 NTOUCH 软件,西门子公司的 WINCC 软件,德国 ARC 公司的 PCVUE32 软件,OPC UA、C-INTERTECH、TA SERVER、ARCHES-TRA、CYBOCON 等知名软件,也有国内组态王 6.6、MCGS 等软件。

前几年某自来水公司为了提高运行可靠性,增长系统的灵活性,选用了美国 N 公司的 FIX 工业组态软件和美国 Wonderware 公司的 NTOUCH 工业组态软件,建立了统一的实时数据库,有很高的可靠性又方便二次开发,也有很高的扩展能力,取得了很好的经济效益。

某大型的传统水厂改造时,选用 SIMATIC 300 来创建全水厂的生产信息系统。它的软件包括两种软件,即 HISTORIAN 实时数据库和 REPORT MANAGER 软件。数据库可实现全水厂的海量信息的实时数据的采集、处理、存储和提取,可提供 OPC 服务,也可提供 Web 服务和其他服务,是一个典型的自动化集成架构,有灵活的模块化组件,有很好的开放性,通过标准接口能与第三方软件交互,客户可增加其他模块,不断完善 MES 系统的功能。操作工程师,可不用编写代码,主要精力可放在生产需求的分析和业务流程管理的优化控制上。

3.3 现场要选用可编程自动化控制器 (PAC)

笔者认真分析总结了我国 20 年来新建和扩建的给排水流程企业,有的选用早期的 PLC 和早期的现场总线,有的采用了先进的控制软件却运转不灵,有的花巨资引进的水质监测仪器仪表,也只有显示功能,不能参加优化监控,有的选用了早期的以太网,但是数据不能传递,还是处于“信息孤岛”状态。所以,要重新审视在当今大好的形式下,如何站在经济全球化的起点上,创建新型的现场监控系统,让现场的设备发挥更大的作用。

3.3.1 传统 PLC 及 IPC 存在问题

传统的 PLC 数据采集系统存在很多问题,软硬件结构封闭,功能较差,不能联网控制。各厂家的 PLC 通信协议各自为政不能兼容,很难实现大延时、复杂的算法控制,没有网络控制功能。

传统的 IPC 灵活性较差、处理能力不够强、在环境恶劣现场,其稳定性和可靠性就更差,没有网络控制功能。现在的 IPC 机有了巨大的发展,但可靠性和稳定性还是存在问题。

3.3.2 流程企业自动化集成的迅速发展,催生了 PAC

作为 ERP/MES/PCS 3 层架构中的现场底层,原先是 PLC 为主体,现在的工程设计时,现场可以选用新的 PAC。PAC 保持了 PLC 的编程方式和特点,具有很高的可靠性和稳定性;PAC 又具有 IPC 的硬实时操作系统,具有强大的运算和联网功能,编程更加简化,更容易实现水工业流程中独特的预估、加药、加氯、氧曝等闭环的先进控制;PAC 是一个软逻辑结构,有极大容量的存储能力,并有掉电保护的功能;PAC 有标准的网络接口,能方便地与其他品牌的 PLC、计算机、网络、各种分析仪器,以及现场所有的电、气、仪、机等设备联网通信;PAC 的数据测试是海量的,能对应复杂的几百个 I/O 节点,甚至更多的 I/O 节点;PAC 的性价比高,成本更低;PAC 采用了事实上的网络接口、编程语言、安全监控等各种工业标准,与异型异构的网络进行快速的数据交换,数据共享,使远程监控有了坚实的底层基础;PAC 采用模块化的软件结构,可任意增加和裁减,非常适合水工业各种规模的流程的运转控制,极便于二次开发;PAC 具有统一的软硬件开发平台,能满足多专业、多速率、多循环、多任务的非线性操作运行的控制要求;操作工程师可通过网上的任一计算机的 Web 窗口获取各站最底层的所有数据信息,并能在线进行系统诊断,寻找故障所在;与传统的自动化设备相比,应该说 PAC 是实现 ERP/MES/PCS 3 层自动化架构的最好的帮手,能帮助企业抢占更多的市场份额。PAC 定是今后现场控制器的主流产品。

3.3.3 PAC 市场行情

现在,有许多功能强大和性价比极高的 PAC 可编程自动化控制器可供选择,具有代表性的产品有:GE-FANUC 公司的 PAC SYSTEM 系列产品;Siemens 公司的 SMATIC TDC 系列产品;Rockwell 公司的 CONTROL LOGIX PAC 系列产品;Rockwell 公司的 COMPACT LOGIX L45 PAC 可编程运动控制器;贝加莱公司的 PCC 系列产品: B&R2003, B&R2005, B&R2010, SOFTPLC, PRO-V II2000 和 PRO II5000, APROL 等;NI 的 Compact Fieldpoint, Compact10, Compactvi-Sion System, Industrial Pc 等;泓格科技公司的 μ PAC, IPAC, Winpac, Linpac 等;BECKOFF 公司的 CX100 PAC 系列产品;研华公司的 ADAM-5000, VNO-2170 和 AMAX-2050 等 PAC 系列产品;OPTO 22 公司的 SNAP-PAC 系列产品。

3.4 现场监控网络必须选用实时工业以太网 (RTE, real time Ethernet)

众所周知, FCS 现场总线使用方便、诊断功能强,比 DCS 系统更经济和自动化,数字化和开放性是它的最大的亮点。但是, FCS 现场总线不能完成大量的数据传输,较多采用主/从控制方式,不容易实现控制系统传输要求,各大厂家开发的软件技术互不兼容,无法实现总线并构,变成一个又一个的“孤岛”,使“不明就里”的广大用户吃尽了苦头。

实时工业以太网比 FCS 现场总线,除了上面提到的以外,还具有一系列的优点:

① 采用公认的 TCP/IP 通信协议,现场层就极易与 Internet 连接,实现公司与众多现场层流程控制的无缝链接。价格低廉、稳定可靠,软硬产品丰富,支持技术非常成熟。

② 随着快速以太网和变换式以太网的迅猛发展,其通信速率一再提高,从 10 Mb/s, 100 Mb/s 增加到今天的 1000 Mb/s, 10 Gb/s。这是 FCS 系统无法比拟的优势,大大提高了网络控制的确定性和可靠性问题。

③ 车间现场可采用各种网络拓扑结构,功能强大的交换机

可将网络细分为若干个网段。使本地数据传输不占其他网段的带宽,从而,大大降低了所有网段和主干网的网络负荷。

④ 只用一根电缆就解决了一个车间或一个终端的控制供电问题,使 Ethernet 通信的确实性和实时性又大大提高了一步。终端采用无线传感器网络或采用远程 I/O 接口就更好与主站联网了。

⑤ 实时工业以太网可持续发展的潜力巨大。监控主站计算机通过 Internet 能实现管网 GIS 地理监控系统及众多远程的取水泵站的无缝连接,可在主站中心或任何网上连接的其他地方,进行修改整合或监控管理。

今天,实时工业以太网技术在国外和国内水行业中也得到了广泛的应用,它的多主站、通用性,可以同时采用不同速率来传输大量数据信息正好补充了各种 FCS 现场总线的不足,基本上满足了水工业系统各企业现场的生产管理及与 Office 系统通信的要求。

水流程工业越来越复杂。对一个大的水处理工程,过去的现场总线,只要被镶嵌在传统的系统结构中去,也只能对系统作些边缘性的提高,所有现场设备、控制器还是孤岛独立地控制,只管束独立的数据。

目前流行的实时工业以太网有: Profinet, EtherCAT, Ethernet, Powerlink, EPA, 和 Ethernet/IP 等。2007 年年底统计, Profinet 有 114 万多服务节点,配套产品丰富,有 2500 种产品可供选择,支持厂商有 1400 多家,是全球客户选用最广的实时工业以太网。EPA 配套产品极少,难以组成一个系统。为了提高网络的实时性能,这些厂家做了大量的研发工程,实时响应时间都可以做到 5~10 ms 或更低,满足了水工业处理流程的需要,但是对于加药系统精度响应时间的运动控制系统,最好是近百个节点控制响应时间小于 1 ms 左右,而抖动误差要小于 1 μ s 左右。这 6 种实时工业以太网,各自有它们研究专利技术。但是,对广大工程设计科技人员来说,还是希望有一个比较实用的公共标准,再不要像现场总线 (FCS) 那样,在实际应用中不知所措。

流程企业希望有这样的实时工业以太网:对整个监控系统来讲,只选用一种实时工业以太网,有一个共同遵守的标准化编程语言系统软件设计平台;在这个实时工业以太网开发平台上,只需要一个公共的变量定义和一个存放所有参数的实时数据库,这个统一的实时数据库是 MES 的核心设备。只有功能强大的实时数据库,才能在线实时采集流程过程中的实时数据、进行统一的存储与管理、进行运算分析和处理、在线提供开放的二次开发的数据信息资料、在线提供 ERP 和 PCS 系统中需要的准确数据,使决策部门根据供应链采集到的电子商务行情,及时修改生产计划,通过 MES 系统将信息直接、快速地传达到最底层的 PCS 生产执行系统,真正提高生产效率,大大加快企业的应变能力,也就大大加强了企业的竞争力。这种实时工业以太网的标准软件编程技术,能同时开发多主站和多终端的所有设备,也能同时调试和安装众多的机械设备;它应该是 DCS、FCS、IPC、CNC、GIS、OAS、PLC、MC、无线传感器网络、SCADA 系统的统一编程标准,同时能横向传输所有从站之间的海量实时数据信息;这种开放的模块式结构应面向所有工业的现场应用开放。从各个现场的设备到整个系统的全部设备都能无缝连接并能在网络中统一调度。用户是上帝,希望广大实时工业以太网的厂商,尽

快研究出具有上述要求的更简单实用的新平台。

4 结束语

上世纪 70 年代,日本专家提出了“机电一体化”的概念与电的整合性,它没有解决多机种多控制的通信问题和监控的数据传输问题;曾几何时,我国搞信息的专家们,提出了“管控一体化”的概念,它仅仅侧重于控制层和管理层之间的信息问题,而忽略了如何提高工业控制系统信息传输的实时性和确定性问题;特别是忽略了现场层各种信息采集和准确传输的关键性问题。

“网络就是控制器”。根据上面提到的“功能要素”和对综合自动化监控系统集成的几个核心技术的要求,搞综合自动化系统的专家们认为,惟一正确的途径是创建新型的“信息控制一体化”的科学综合自动化系统。实现“信息控制一体化”的关键是抓住信息化的核心技术不放,各种数据、图像、音频、视频、文本、报表能畅通无阻,达到无距离无时限的垂直上下和水平左右的安全高效快速的访问;从本企业的实际情况出发,站在建设“数字工厂”的高点上思考问题,做好企业系统的 ERP/MES/PCS 3 个系统基础的科学配置,特别是选好功能强大的实时数据库、监控组态软件和先进控制软件;各车间现场采用 PAC 可编程自动化控制器(也可选用新型的 PLCopen 设备);光、机、电、气、仪等一切现场设备做到全数字化、智能化、多功能化、网络化、虚拟化,(采用嵌入式技术将网络功能植入到旧设备中去,使它们具有网络功能);现场监控网络采用全开放的实时工业以太网;共同采用 TCP/IP 通信协议(对加氯、加药、预估、氧曝、调速等响应时间达毫秒级、抖动误差小于 $1\mu\text{s}$ 的要求,可采

用等时同步实时“RT”等技术来满足某些高精度度控制的要求);这个科学、实用的现代化水工业综合自动化系统,就是“(Internet+WLAN)+(RTE+WLAN)+TCP/IP 协议+PAC 的完全开放的灵活高效的集成体,见图 2 所示。

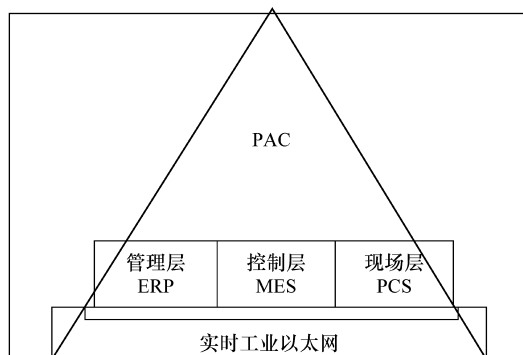


图 2 水工业综合自动化系统架构示意图

参考文献:

- [1] 彭瑜. 自动化体系架构的现状和发展[J]. 电气时代, 2007, (9).
- [2] 荣冈, 等. MES 的现状与发展[J]. 自动化博览, 2008, (3).
- [3] 陆益. 工业自动化仪器仪表数字化系统技术及其发展[Z]. 深圳: PLC&FA, 2006-08.
- [4] 萧德云. 监控组态软件[J]. 世界仪表与自动化, 2007, (5).
- [5] 缪学勤. 实时以太网技术及其趋势发展[J]. 世界仪表与自动化, 2007, (9).

征 稿 启 事

《测控技术》以国防及工业领域中的测试测量与控制技术为核心,涉及多个学科领域,如计算机技术、电子技术、自动控制技术、传感器及仪表技术、网络与通信技术、自动测试技术和虚拟与仿真技术等。本刊开辟的栏目和内容主要有:专家论坛、综述、技术专题、仪表与传感器、数据采集与处理、控制系统、总线与网络、软件纵横、理论与实践、科技动态。

欢迎业界专家、教授、中青年学者及工程技术人员投稿,其论文应反映当前国内外测控技术及其应用方面的先进理论、技术成果或发展趋势;有实际应用背景,并有相应的实验结果;未在国内外期刊上公开发表过的有独创内容的论文。主要内容和结论要明确。具体要求如下:

- ★文题醒目切题,简明扼要,中英文对照;
- ★给出中英文摘要、关键词。摘要要准确反映论文要点,一般在 200~300 字左右,关键词 3~5 个;
- ★综述性文章字数要求在 5000 字左右,其他技术论文要求在 4000 字左右,典型图表一般不超过 3 幅,图表中如有英文一定要译成中文。外文字母分清大、小写,物理量用斜体,文中科技词语、计量单位与符号应符合国家公布的标准要求;
- ★给出必要的参考文献,并在文内用上角标标出。新理论、观点应给出出处;
- ★来稿一律不退,请自留底稿,超过 3 个月未接到通知者请与编辑部联系,录用稿编辑部有删改权,属保密部分,请作者慎重处理,文责自负。录用稿件将酌情收取少量版面费,稿费从优;
- ★来稿请注明所投栏目;
- ★若课题受到资助,请注明资助项目名称及代号;
- ★给出作者简介,包括:姓名、性别、出生年、籍贯、职称、学位、研究方向、现从事的研究工作、曾获得的奖项;并给出详细通信地址、邮编及电话,以便联系。

详情请登录我刊网站: WWW.mct.com.cn

来稿请寄: 北京 2351 信箱《测控技术》编辑部收
联系电话: (010) 65676316, 65665486

邮编: 100022
传真: (010) 65670337